□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ **S700** □□

□□□□□□□□□:

□□□□□□□□□ / □□□□□□□□	□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□□: 3 TFT □□ □□□□□□□	□□□ □□□□, □□□□□□□□□, □□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□,
□□□□□□□□: □□□□ □□□□□□□□□□ (□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□)	40 □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□, □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□
□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□□□: 30,000	□□□□□□□ □□□□□□□: 0 □□□□□□□ □□□□□□□□□ ~ 45 □□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□□ Log: 50,000	□□□□□□□ □□□□□□□□□: ~ 80% □□ 20%
□□□□□□□□ / □□□□□□	□□□□□□□□ / □□□□□□
□□□□□□□□ □□ □□□ (1: 1): ≤0.5s	FRR: ≤0.01%
□□□□□ □□ □□□ (1: □□): ≤1s	□□: ≤0.0001%
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□
□□□□□□□ / □□□□, □□□□□□□ □□□□□□	□□□, □.□□. □□□ □□□□ □□□□ □□□□, □□□ □□□□, □□□□ □□ □□□□ □□□□, □□□□ □□□
□□□□□□□ □□ □□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□ □□□□□□□, □□□□□□□; □□□□□□□, T9 □□ □□□□□□, 9 □□□□ □□□□, □□□□ □□□□; □□□□□□ □□□□□□□□□	□□□□ □□□□□□ □□□□, □□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□
□□□□□ □□ □□□□□□□□	□□□□ □□□□
□□□□: 110 / 220VAC ~ 12VDC (□□ □□ -3 □ □□□□□□□□□ □□)	250 (□□) * 150 (□□□□□□□□) * 90 (□□) □□□□
□□□□□ □□□	□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□, □□□, □□□□□ + □□□	□□□□□□□□ □□□ □□□□, 50 □□□ □□□□□□□□, 5 □□□□□□ □□ 10 □□□□□□□□; 3 □□□□□ □□□, □□□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□□□ □□□, □□□□□□

□□□□□: □□, □□□□□□□□□, □□□□□, □□□□□□, □□□□□□□, □□ □□□□ □□□□□□□□□

13-04-24 Wednesday
Door is closed.
15:01
/50
Check-in
MENU
KEYPAD

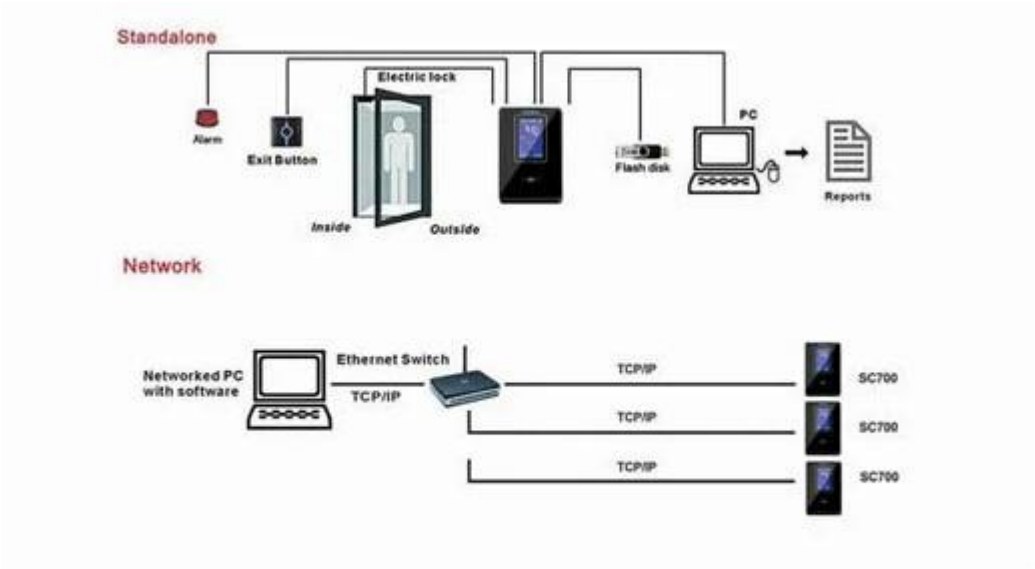
Standalone
Alarm
Exit Button
Electric lock
Inside
Outside
Flash disk
PC
Reports
Network
Networked PC with software
Ethernet Switch
TCP/IP
TCP/IP
TCP/IP
TCP/IP
SC700
SC700
SC700